


图形文件名称：

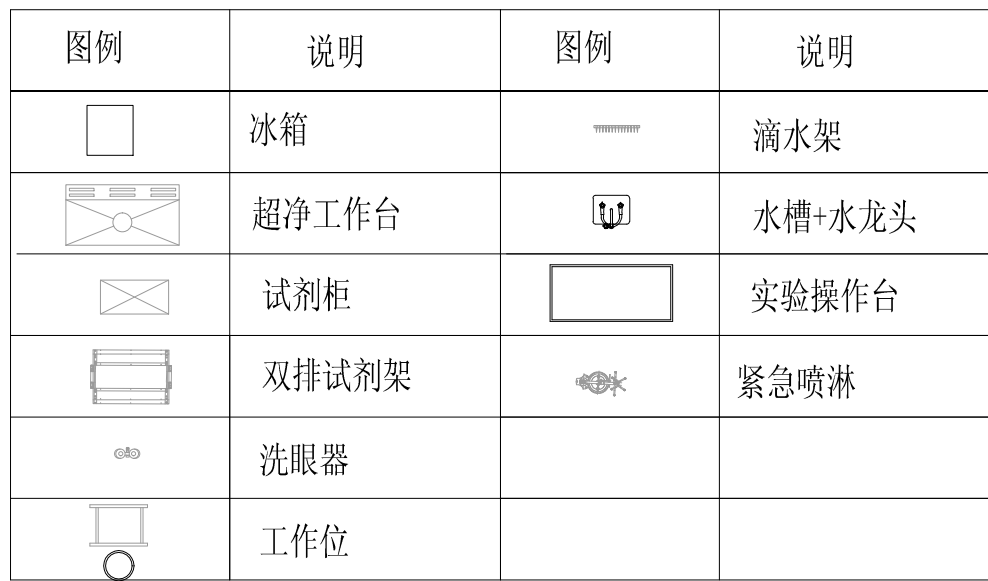

华师大闵行校区A楼C区五层临时实验室平面图

序号	图例	设备名称	型号及规格	安装方式
1		二、三相单相组合安全插座	250V, 10A	暗装, 下皮距地0.3m (除注明外)(具体由装而定)
2		二、三相单相组合安全插座	250V, 10A	实验台上安装或墙上安装, 墙上安装时距地0.3m (除注明外)(具体由装而定)
3		三极单相安全插座	250V, 16A	暗装, 下皮距地0.3m

备注 DESCRIPTION:

出图客单 SEAL:

执业专用章签章 PROFESSIONAL SIGNATURE:

上海浚源建筑设计有限公司
SHUY Architectural Design Co., Ltd.

设计证书甲级编号 : A131003395

合作设计 CO-DESIGNER

建筑单位 DEVELOPER/LANDOWNER

华东师范大学

工程名称 PROJECT TITLE

华东师范大学闵行校区实验M楼U45装修工程

项目 PROJECT

华东师范大学闵行校区实验M楼U45装修工程

图纸名称 DRAWING TITLE

五层插座平面图

设计负责人 PROJECT DIRECTOR	张国栋	张阳杨
审 定 APPROVED BY		
审 核 AGREED BY	王彦芹	王彦芹
校 对 CHECKED BY	朱俊杰	朱俊杰
专业负责人 PROJECT IN-CHARGE	张杰	张杰
设 计 DESIGNED BY	张杰	张杰
描 图 DRAWN BY	张杰	张杰
专 业 SPECIALITY	电气	工程编号 PROJECT NO.
除 根 DELETED	装饰	比 例 SCALE
图 号 DRAWING NO.	电施-13	日 期 DATE
		JY-2020-51 1:100 2021.01